


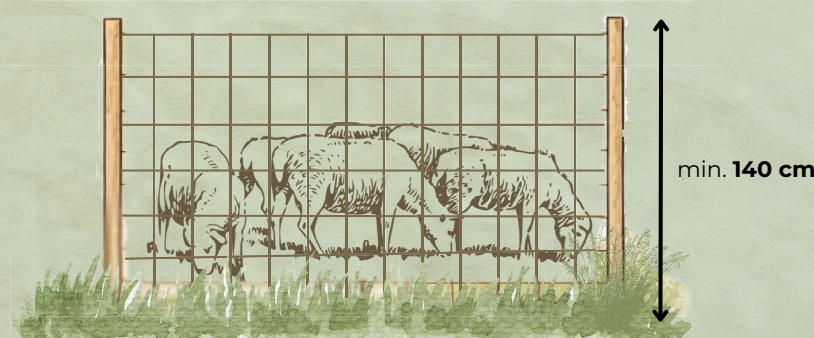

INTRAVILÁN



zastavaná časť obce/mesta

uzavretá ohrada alebo oplotenie

- ✓ výška minimálne **140 cm**
- ✗ **elektrický ohradník nie je povinný**

PREČO ZÁLEŽÍ NA SPRÁVNOM ZABEZPEČENÍ

- ✓ výrazne znižuje riziko útoku a vzniku škôd
- ✓ je podmienkou pre vyplatenie náhrady škody

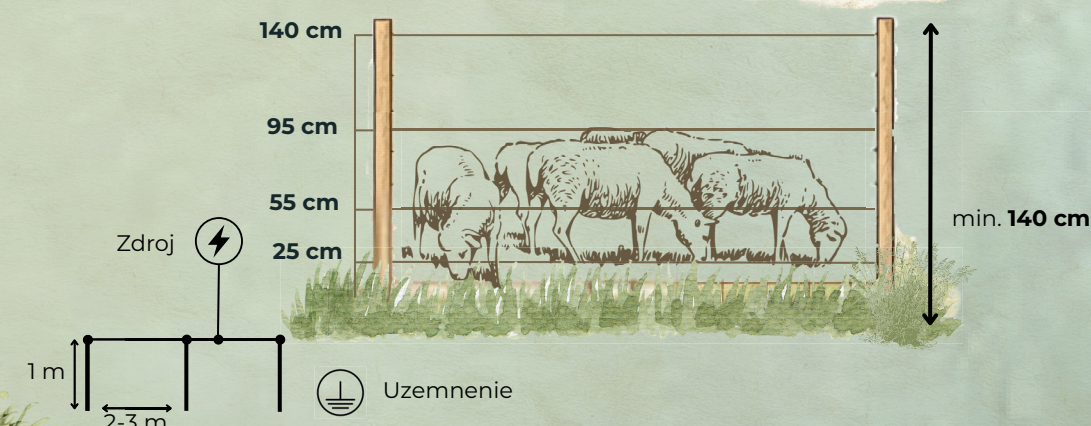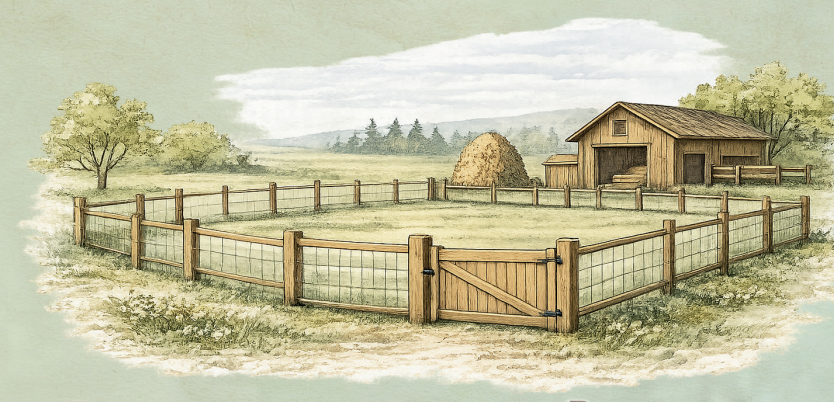

EXTRAVILÁN

nezastavaná alebo riedko zastavaná časť, napríklad lazy

elektrický ohradník

- ✓ minimálne **4 vodiče**
- ✓ celková výška minimálne **140 cm**
- ✓ výkon generátora **minimálne 7 J**
- ✓ správne **uzemnenie**

NAJČASTEJŠIE CHYBY

- ✗ **slabý generátor** impulzov - odporúča sa aspoň 7 J
- ✗ **zlé uzemnenie generátora** - Odporúča sa aspoň 3ks pozinkovaných zemniacich tyčí dĺžky 1m v rozoštopoch 2-3 m. Správne uzemnenie je veľmi dôležité! Často sa podceňuje.
- ✗ **nedostatočný počet vodičov** elektrického ohradníka - potrebné min. 4 vodiče
- ✗ **malá celková výška oplotenia alebo elektrického ohradníka**



neprešlo jazykovou korektúrou

© Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 www.sopsr.sk

 www.facebook.com/sopsr.sk

 www.instagram.com/statna_ochrana_prirody_sr/

Viac informácií, presné postupy, legislatíva a kontakty

 www.zasahovytim.sopsr.sk

 www.pozormedved.sk

