



KONTAKTY

V PRÍPADE ŠKÔD ODPORÚČAME KONTAKTOVAŤ:

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO ÚRADU

STRED



Životné prostredie OÚ Detva – **0961 635 753**
 Životné prostredie OÚ Zvolen – **0961 632 960**
 Životné prostredie OÚ Banská Bystrica – **0907 104 979**
 Životné prostredie OÚ Žiar nad Hronom – **0961 642 961**
 Životné prostredie OÚ Poltár – **0961 65 5754**
 Životné prostredie OÚ Žarnovica – **0961 645 756**
 Životné prostredie OÚ Banská Štiavnica – **0961 645 772**
 Životné prostredie OÚ Levice – **0961 322 060**
 Životné prostredie OÚ Liptovský Mikuláš – **0961 574 470**
 Životné prostredie OÚ Trdošín – **0961 435 720**
 Životné prostredie OÚ Ružomberok – **044/43 11 420**

PRÍSLUŠNÝ ZÁSAHOVÝ TÍM ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

Zásahový tím ŠOP SR **STRED** - **0903 201 879**

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO ÚRADU

VÝCHOD



Životné prostredie OÚ Gelnica – **053/482 25 42**
 Životné prostredie OÚ Spišská Nová Ves – **0961 579 350**
 Životné prostredie OÚ Prešov – **051/70 82 330**
 Životné prostredie OÚ Sabinov – **051/48 80 334**
 Životné prostredie OÚ Stropkov – **054/32 35 420**
 Životné prostredie OÚ Košice – **055/60 01 250**
 Životné prostredie OÚ Medzilaborce – **0961 805 720**
 Životné prostredie OÚ Snina – **0961 578 361**
 Životné prostredie OÚ Humenné – **057/77 04 250**
 Životné prostredie OÚ Poprad – **0961 578 095**
 Životné prostredie OÚ Kežmarok – **0961 578 901**

PRÍSLUŠNÝ ZÁSAHOVÝ TÍM ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

Zásahový tím ŠOP SR **VÝCHOD** - **0910 406 581**

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO ÚRADU

ZÁPAD



Životné prostredie OÚ Nitra - **037/65 49 281**
 Životné prostredie OÚ Prievidza - **0961 572 960**
 Životné prostredie OÚ Trenčín - **0905 260 516**
 Životné prostredie OÚ Bánovce nad Bebravou - **0961 762 604**
 Životné prostredie OÚ Partizánske - **0961 275 755**
 Životné prostredie OÚ Považská Bystrica - **042/43 00 195**
 Životné prostredie OÚ Ilava – **0961 225 744**

PRÍSLUŠNÝ ZÁSAHOVÝ TÍM ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

Zásahový tím ŠOP SR **ZÁPAD** - **0910 406 418**



ŠTÁTNA
OCHRANA PRÍRODY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica



www.sopsr.sk



www.facebook.com/sopsr.sk



www.instagram.com/statna_ochrana_prirody_sr/

Autor textov: Zásahový tím ŠOP SR

Grafické spracovanie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
neprešlo jazykovou korektúrou

© Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2026

ZÁSAH VÝ TÍM



www.zasahovytim.sopsr.sk

viac informácií aj na:
www.pozormedved.sk



AKO SPRÁVNE OCHRÁNIŤ HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Praktické rady, ktoré chránia vaše zvieratá
a pomáhajú predchádzať škodám



ŠTÁTNA
OCHRANA PRÍRODY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRAKTICKÉ RADY, KTORÉ CHRÁNI VAŠE ZVIERATÁ A POMÁHAJÚ PREDCHÁDZAŤ ŠKODÁM

NAJČASTEJŠIE CHYBY

- ✗ **slabý generátor** impulzov - odporúča sa aspoň 7 J
- ✗ **zlé uzemnenie generátora** - odporúča sa aspoň 3ks pozinkovaných zemniacich tyčí dĺžky 1m v rozstupoch 2-3 m. Správne uzemnenie je veľmi dôležité! Často sa podceňuje
- ✗ **nedostatočný počet vodičov** elektrického ohradníka - Potrebne sú minimálne 4 vodiče
- ✗ **malá celková výška oplatenia** alebo **elektrického ohradníka**



INTRAVILÁN - zastavaná časť obce/mesta



- ✓ Na ochranu zvierat môže byť použitá **uzavretá ohrada** alebo **oplotenie** s minimálnou výškou **140 cm**.



uzavretá ohrada alebo oplotenie



min. 140 cm

Vzniku škôd spôsobených veľkými šelmami nemožno úplne zabrániť, riziko ich vzniku však možno výrazne znížiť. V oblastiach s výskytom medveďa hnedého a vlka dravého, kde dochádza k opakovaným škodám sa odporúča kombinácia preventívnych opatrení ako sú elektrický ohradník – strážne psy - pachové a akustické plašiče – svetlá na fotobunku. Opakovaný úspešný útok zvyšuje ďalšie riziko budúcich útokov. Nedostatočné zabezpečenie (chyby inštalácie – menší počet vodičov a nízke parametre – slabý generátor, žiadne alebo nesprávne uzemnenie) ako aj nesprávne hospodárenie (uhynuté zvieratá ponechávané na pastve, alebo sústredené v blízkosti umiestnenia a ustajnenia (košiar, maštal', ohrada) živých zvierat priťahujú šelmy a zvyšujú riziko škôd.

Správne zabezpečenie výrazne znižuje riziko útoku a je podmienkou na vyplatenie náhrady škody. Škodám sa dá výrazne predchádzať. Ochrana stád a včelstiev je základným predpokladom spoluzitia so šelmami. Preto sú preventívne opatrenia kľúčové.

Ak napriek vyhovujúcemu zabezpečeniu hospodárskych zvierat v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou MŽP SR č. 170/2021 Z. z. dôjde ku škode, štát preberá zodpovednosť za vzniknutú škodu a poškodenému poskytne náhradu.

Podrobnosti o primeraných preventívnych opatreniach na ochranu vybraných domestikovaných živočíchov, včelstiev a včelárskych zariadení pred určeným živočíchom (§45 ods 1,2,3 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.)


(1) Poskytnutie náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi podľa § 44 (vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, krkavec čierny) na vybraných domestikovaných živočíchoch, včelstvách a včelárskych zariadeniach je podmienené vykonaním aspoň jedného z nasledovných preventívnych opatrení v čase pred vznikom a počas vzniku škody:

- a) pri ovciach, kozách a dobytku je zabezpečený aktívny dohľad pastiera a prítomný pastiersky strážny pes, ktorý je voľne pustený pri stáde; aktívny dohľad pastiera sa nevyžaduje, ak sú zvieratá umiestnené v uzatvorenom objekte, ako je uzavretá ohrada, oplotenie, košiar alebo elektrický ohradník,
- b) umiestnenie hospodárskych zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení za elektrickým ohradníkom,
- c) umiestnenie včelstiev a včelárskych zariadení v zamrežovanej kovovej kletke s veľkosťou oka najviac 10 cm x 10 cm alebo na vyzdvihnutej plošine umiestnenej vo výške aspoň 3 m nad zemou a s vysunutím okraja plošiny od podporných stĺpov aspoň 60 cm,
- d) umiestnenie hospodárskych zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení za uzavretou ohradou alebo oplotením v zastavanom území obce s výškou aspoň 140 cm alebo v uzavretej stavbe, ako je stajňa alebo maštal'.


(2) Pastierske strážne psy podľa odseku 1 písm. a) musia byť staršie ako 18 mesiacov a vychované spolu so stádom. Pri umiestnení zvierat v uzatvorených objektoch musia byť pastierske strážne psy v počte aspoň dvoch psov na stádo od 50 do 300 zvierat, troch psov na stádo s viac ako 300 zvieratami, štyroch psov na stádo s viac ako 500 zvieratami a piatich psov na stádo s viac ako 700 zvieratami. Pri pasení zvierat mimo uzatvorených objektov musia byť pastierske strážne psy v počte aspoň dvoch psov na stádo do 500 zvierat a troch psov na stádo s viac ako 500 zvieratami.

(3) Elektrický ohradník podľa odseku 1 písm. b) musí byť uzemnený a pozostávať aspoň zo štyroch vodičov so zdrojom elektrického napätia 12 V, výkonom 4000 – 6000 W a minimálnou pulznou silou 7 J, pričom najnižšie umiestnený vodič musí byť vo výške 10 cm až 25 cm nad zemou a ďalšie vodiče musia byť umiestnené tak, že rozpätie medzi nimi smerom zospodu nahor je 30 cm, 40 cm a 45 cm a najvyššie umiestnený vodič je vo výške aspoň 140 cm. Na ochranu zvierat môže byť použitá aj uzavretá ohrada alebo oplotenie s výškou aspoň 120 cm s aspoň jedným elektrickým vodičom umiestneným 25 cm od zeme z vonkajšej strany ohrady alebo plotu; pri ohrade alebo plote s výškou menšou ako 120 cm, musí byť použitý aspoň jeden ďalší elektrický vodič umiestnený vo vzdialenosti najviac 20 cm nad pletivom alebo ohradou, pričom ohrada alebo plot v kombinácii s elektrickým vodičom musia dosahovať výšku aspoň 120 cm.

EXTRAVILÁN - nezastavaná alebo riedko zastavaná časť, napríklad lazy

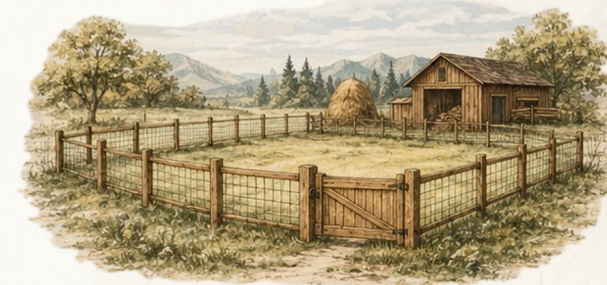

- ✓ Na ochranu zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení v extraviláne je **najlepším riešením elektrický ohradník zložený z aspoň štyroch vodičov dosahujúcich celkovú výšku minimálne 140 cm**.
- ✓ Na ochranu zvierat môže byť použitá aj **uzavretá ohrada** alebo **oplotenie** s výškou aspoň **120 cm** a minimálne **jedným elektrickým vodičom** umiestneným **25 cm od zeme z vonkajšej strany** ohrady alebo plotu.
- ✓ Pri ohrade alebo plote s výškou menšou ako 120 cm, musí byť použitý aspoň jeden **ďalší elektrický vodič** umiestnený vo vzdialenosti **najviac 20 cm nad pletivom alebo ohradou**, pričom **ohrada alebo plot** v kombinácii s **elektrickým vodičom** musia dosahovať výšku **aspoň 120 cm**.

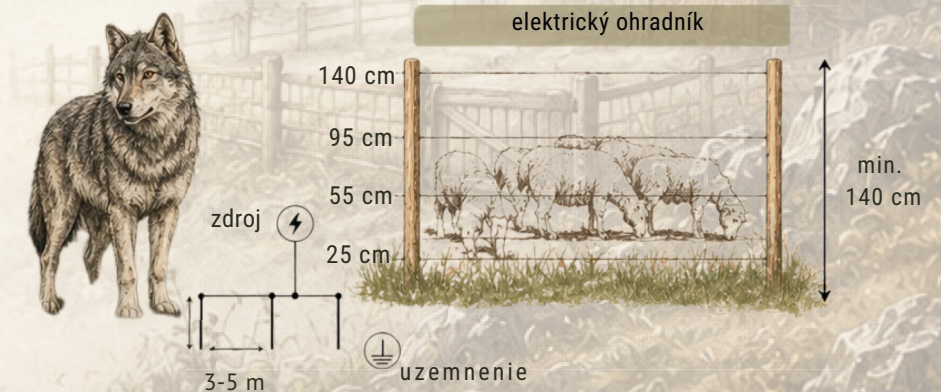

Jednou z najčastejších chýb, s ktorými sa stretávame, je **nevhodné alebo nedostatočné uzemnenie elektrického ohradníka**. Je to časť inštalácie, ktorej obvykle chovatelia prikladajú najmenšiu váhu, avšak správne uzemnenie dokáže výrazne zlepšiť vlastnosti el. ohradníka. Na uzemnenie **odporúčame** jednu až tri pozinkované zemniacie tyče o dĺžke 1m, ideálne umiestnené v tienistom a vlhkejšom prostredí. Neodporúčame používať negalanizované kovové tyče, keďže po krátkom čase v zemi skorodujú a kvalita uzemnenia tým výrazne klesá.